


KATLA TĒLPAS PLĀNS AR TRAUKSMES IZZIŅOŠANAS SISTĒMAS TĪKLIEM

M 1:100

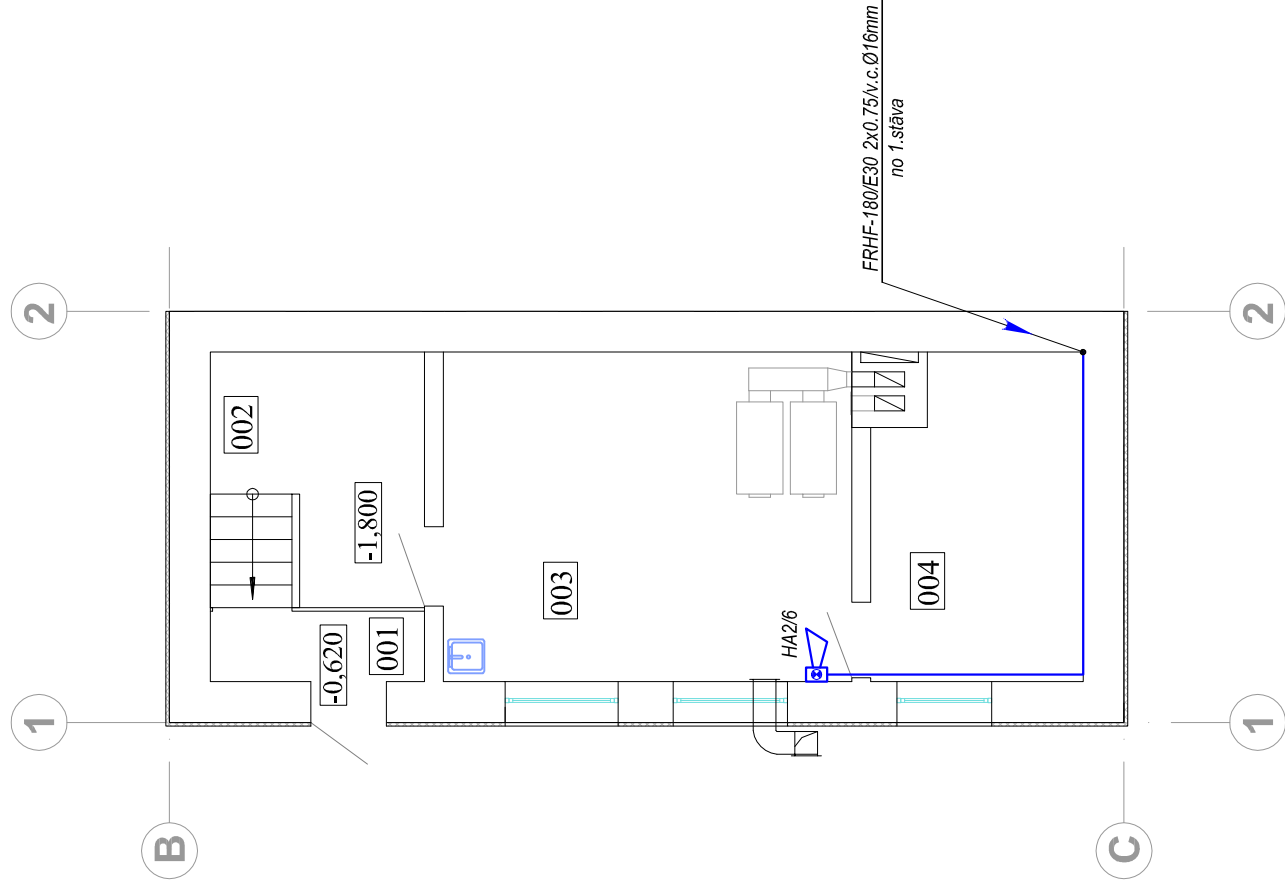

TELPU EKSPĻIKĀCIJA

Nr. plānā	Nosaukums	Piezīmes
1	2	3
001	Vējtveris	
002	Priekštelpa	
003	Katlu telpa	
004	Kurināmā noliktava	

Norādījumi:

1. Trauksmes izziņošanas sistēmas instalāciju veikt atklāti pa sienām ar ugunsdrošiem FRHF-180/E30 markas kabeļiem viniplasta caurulēs.
2. Pārejas caur sienām un stāvvadus izpildīt viniplasta caurulēs.
3. Trauksmes skaņas ierīces stiprināt uz sienu ne zemāk par 2.40m no grīdas līmeņa.
4. Kabeļu montāžas trases un skaņas ierīču izvietojums plānā parādīts nosacīti; precizēt būvniecības gaitā.
5. Pēc trauksmes izziņošanas sistēmas montāžas pārbaudīt skaņas līmeņa atbilstību LVS CEN/TS 54-14 un LVS EN60849 prasībām: minimālais līmenis telpās - 65dB, maksimālais līmenis - 120dB. Neatbilstības gadījumā uzstādīt papildus trauksmes skaņas ierīces vai uzstādīt ierīces ar lielāku jaudu.
6. Ja kabeļi vai caurules ir iebūvētas ugunsdrošā nodalījuma sienā vai pārsegumā, to izbūvei veicami tādi ugunsdrošības pasākumi, lai netiktu mazināta attiecīgās konstrukcijas ugunsizturība.
7. Visus darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un instrukcijām.

Annals	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Tautas nams "Pagastmāja Vecslabada" Istras pagasts, Ludzas novads, Vecslabada.
Projekta vadītājs	A. Kuzmins		05.2011	Lapas nosaukums	KATLA TĒLPAS PLĀNS AR TRAUKSMES IZZIŅOŠANAS SISTĒMAS TĪKLIEM
Izstrādāja	V. Komars	<i>[Signature]</i>	05.2011	Pasūtījuma numurs	48 - P/11
Ath.Nr.				Proj. stadija	TP
				Marķa	UAS
				Lapa	9
				Mērogs	1:100
				Būvkom.reģ.Nr.2726-R	RN RĒZEKNES NAMS