




AVK SISTĒMU IZVIETOJUMA PLĀNS - SHĒMA

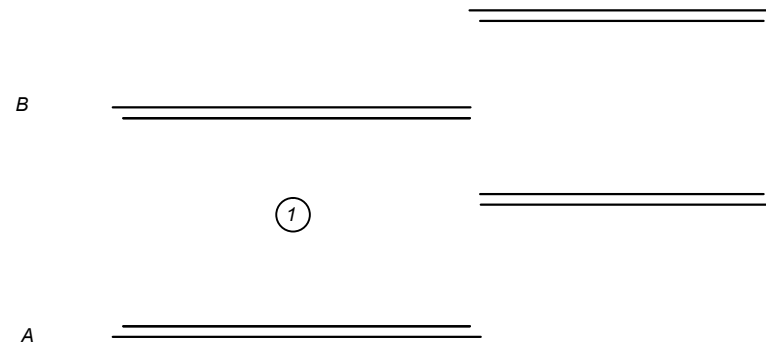

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

N plānā	Nosaukums	Ugunsdrošības pakāpe	Piezīmes
1	Esošā dienesta viesnīcas ēka.	2	

AVK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
AVK-1	Vispārīgie rādītāji	A3
AVK-2	1.stāvs. Apkures sistēmas plāns.	A3
AVK-3	2.stāvs. Apkures sistēmas plāns.	A2
AVK-4		A1
AVK-5		A2
AVK-6	Skolas ēdnīcas apkures sistēmas plāns.	A2

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
<b>IZMANTOTIE DOKUMENTI</b>		
Purmo	Produkcijas katalogs	Purmo
Paroc	Siltumizolācija	SIA Paroc

AVK DAĻAS GALVENIE RĀDĪTĀJI

Nr. ģenerālplānā	Ēkas /būves/ nosaukums	Apsildāmais laukums m <sup>2</sup>	Tār, °C	Siltuma slodze, kW					Aukstuma slodze, kW	El. dzin. uzstādītā jauda, kW
				Apkure	El. kalorifers		Kopā	m <sup>3</sup> /h		
					El. ūdens sildītājs					
1	Esoša dienestā	1125	-24,6	44,1	-	-	44,1	1,89	-	

AVK

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem.

Sastādot tāmi, nepieciešams papildināt 5% neparedzētiem darbiem uz visām poz. lapās AVK-8 no iekārtu, armatūras, materiālu un būvmontāžas darbu izmaksām.